



















Standaardisering sprinklersymbolen


1. Sprinklerkoppen

	staande sprinkler
	staande sprinkler op stijgstuk
	moeder sprinkler
	hangende sprinkler
	hangende sprinkler met zakstuk
	dry pendent sprinkler
	hangend en staande sprinkler
	hangende sprinkler flexibel aangesloten
	concealed sprinkler uitgefit
	concealed sprinkler flexibel aangesloten
	storage (ESFR) hangende sprinkler
	storage (ESFR) staande sprinkler
	ESFR hangende sprinkler uitgefit/zakstuk
	vertikale wandsprinkler
	vertikale droge wandsprinkler
	horizontale wandsprinkler
	horizontale droge wandsprinkler

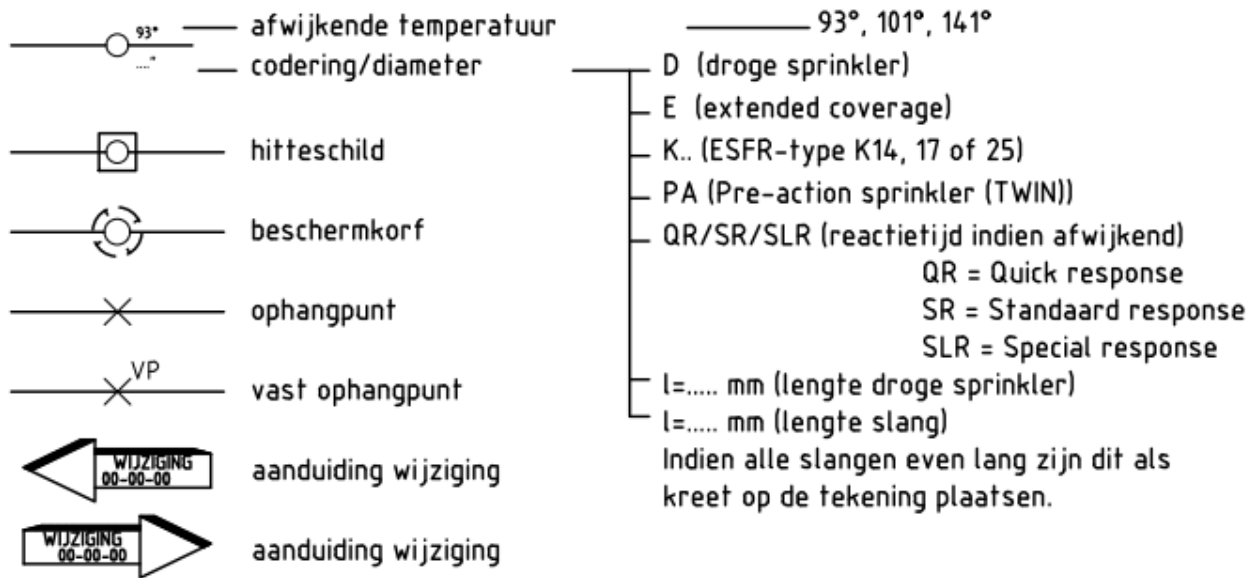


2. Appendages

	onderbreking leiding	
	leiding onder afschot	
	verloop concentrisch	
	keerklep	
	keerklep met dubbele zitting	
	flensverbinding	
	groefverbinding	
	draad/fitverbinding	
	flexibele koppeling	
	eindkap/blindstop	
	aansluiting storz	
	afsluiter normaal geopend	
	afsluiter normaal gesloten	
	afsluiter met bewaking, normaal geopend	
	afsluiter met bewaking, normaal gesloten	
	vlinderafsluiter normaal geopend	
	vlinderafsluiter normaal gesloten	
	vlinderafsluiter normaal geopend met standsignalering	
	vlinderafsluiter normaal gesloten met standsignalering	
	kogelkraan normaal geopend	
	kogelkraan normaal gesloten	
	drukverminderingstoestel	
	afsluiter vlotterbediend	
	afsluiter met veerbelasting	

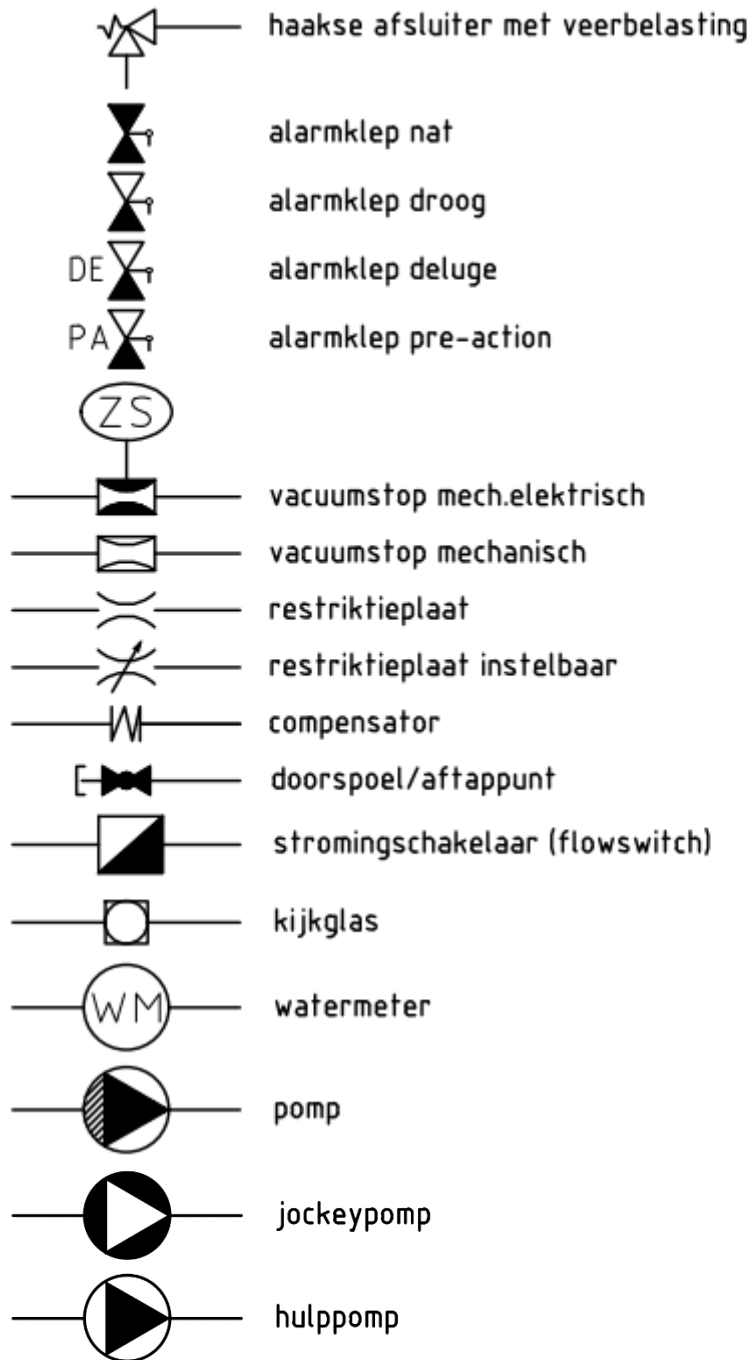


3. Maatvoering en Tekst




maatvoering

maatvoering NIET OP SCHAAL

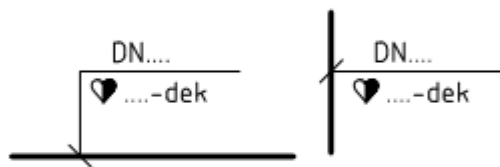

diameteraanduiding (DN...) met
met eventueel materiaalcode

plaatsaanduiding: hart leiding t.o.v.
(-dek, -okbt, +vl, +P, enz.)

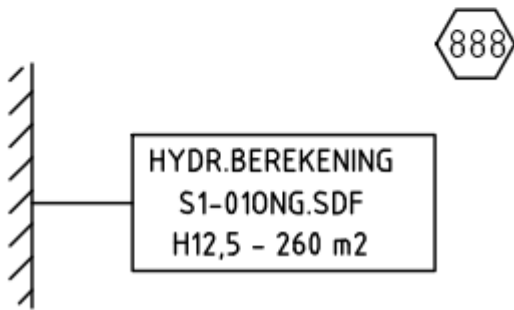


Referentiepunt in
hydraulische berekening

hydraulisch berekend vlak



Gevarenklasse ...

grensaanduiding sectie met
aanduiding gevarenklasse


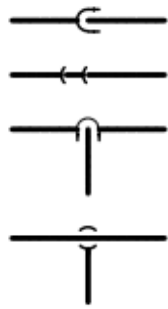


vertikale sprong 2x 90°







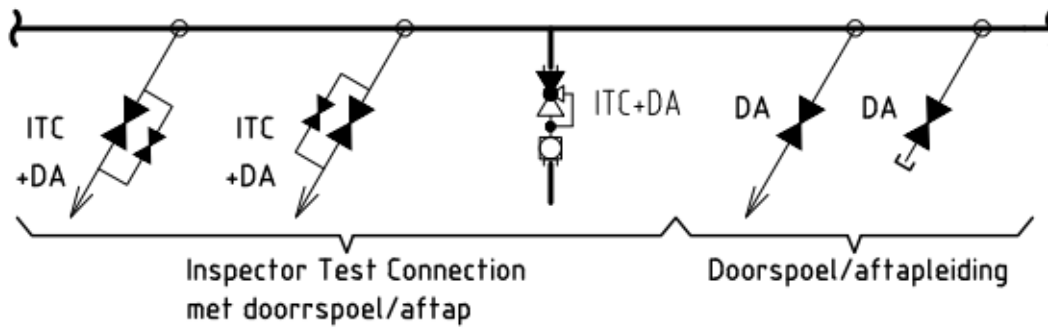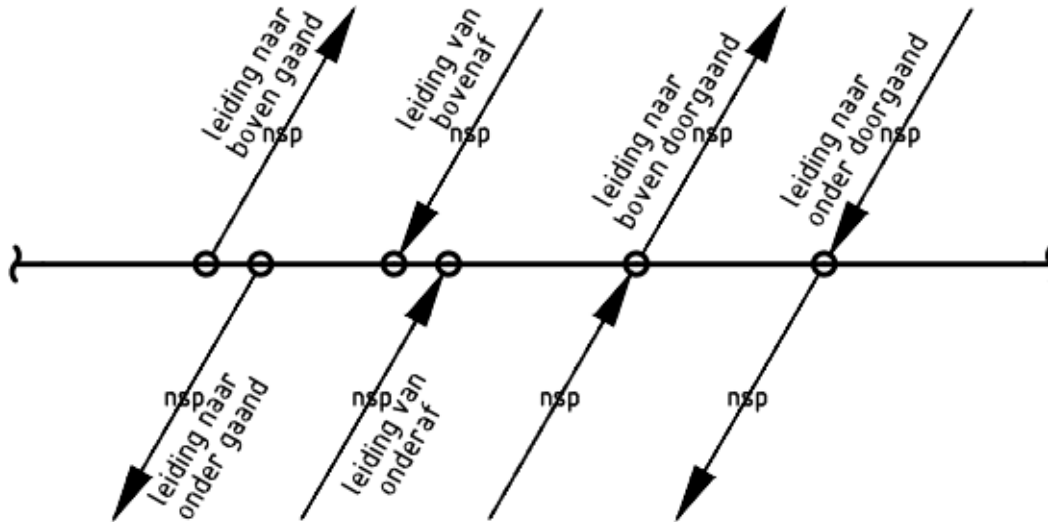


























vertikale sprong 2x 45°

aftakking boven op leiding

aftakking onder op leiding



4. Bouwkundige voorzieningen

											WBDBO 30min.
											WBDBO 60min.
											draftstop (warmteschot)